


istniejące przyłącze wody w projektowanej
murze ochronnej Ø160 PEHD na odcinku
pod projektowanym budynkiem szkolnym

Istn. instalacja wody zimnej
do likwidacji

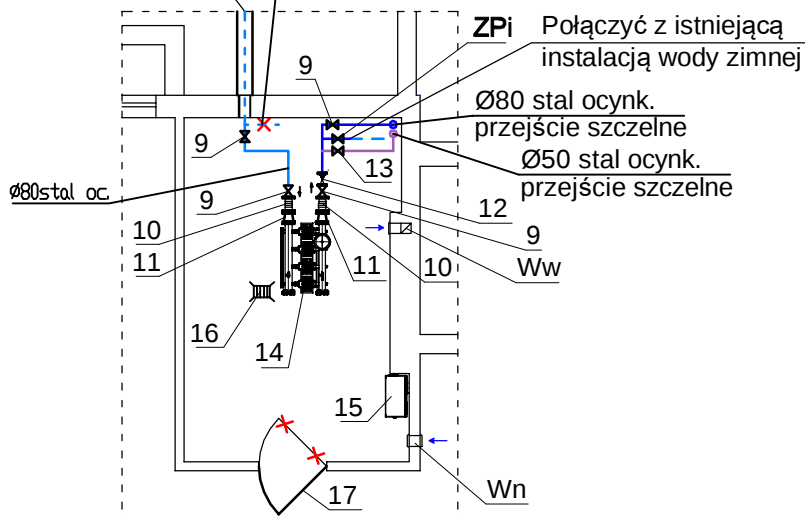

LEGENDA:

- 9 - Proj. zasuwa kołnierzowa DN80
- 10 - Proj. łącznik amortyzacyjny typ ZKB DN80
- 11 - Proj. kształtka redukcyjna FFR DN100/80
- 12 - Proj. zawór antyskażeniowy 3"
- 13 - Proj. zasuwa kołnierzowa DN50
- 14 - Proj. zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 4.10.3/1.1kW
produkcji Instalcompact (lub inny równoważny)
- 15 - Proj. szafka sterownicza
- 16 - Istn. wpust podłogowy
- 17 - Proj. drzwi stalowe o szer. 90cm. i wysokości 200cm. o odporności ogniowej kl. EI 60
- ZPi - Proj. zestaw pierwszeństwa - średnicę dopasować do istniejącej instalacji wody zimnej
- Ww - Istn. kanał wentylacyjny wywiewny z istn. kratką wentylacyjną
- Wn - Proj. kanał wentylacji nawiewnej z proj. kratką wentylacyjną o wym. 20x15cm.
Wylot umieścić 30cm. nad posadzką

 AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIĘROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116		
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY			NAZWA DOKUMENTACJI:		
INWESTOR: Powiat Piaseczyński ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno			PROJEKT ZAMIENNY Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu szkół nr 1 ul. Szpitalna 10 w Piasecznie		
AUTOR: mgr inż. Zdzisław Czuczwała	NR UPRAWNIENI: 6/89/Op	SPECIALNOŚĆ: Sanit.	DATA I PODPIS: wrzesień 2018	FORMAT:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZĄCY: mgr inż. Alicja Stępień	NR UPRAWNIENI: OPL/0855/PWOS/12	SPECIALNOŚĆ: Sanit.	DATA I PODPIS: wrzesień 2018	9.S Nazwa rysunku: Pomieszczenie hydroforni - część piwniczna	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Michał Karpowicz	NR UPRAWNIENI:	SPECIALNOŚĆ: Sanit.	DATA I PODPIS: wrzesień		
SKALA:			BRANŻA:		EGZ.