

2

2'

3

3'

C2


C1

DACH

I PIĘTRO

I PARTER

PIWNICA

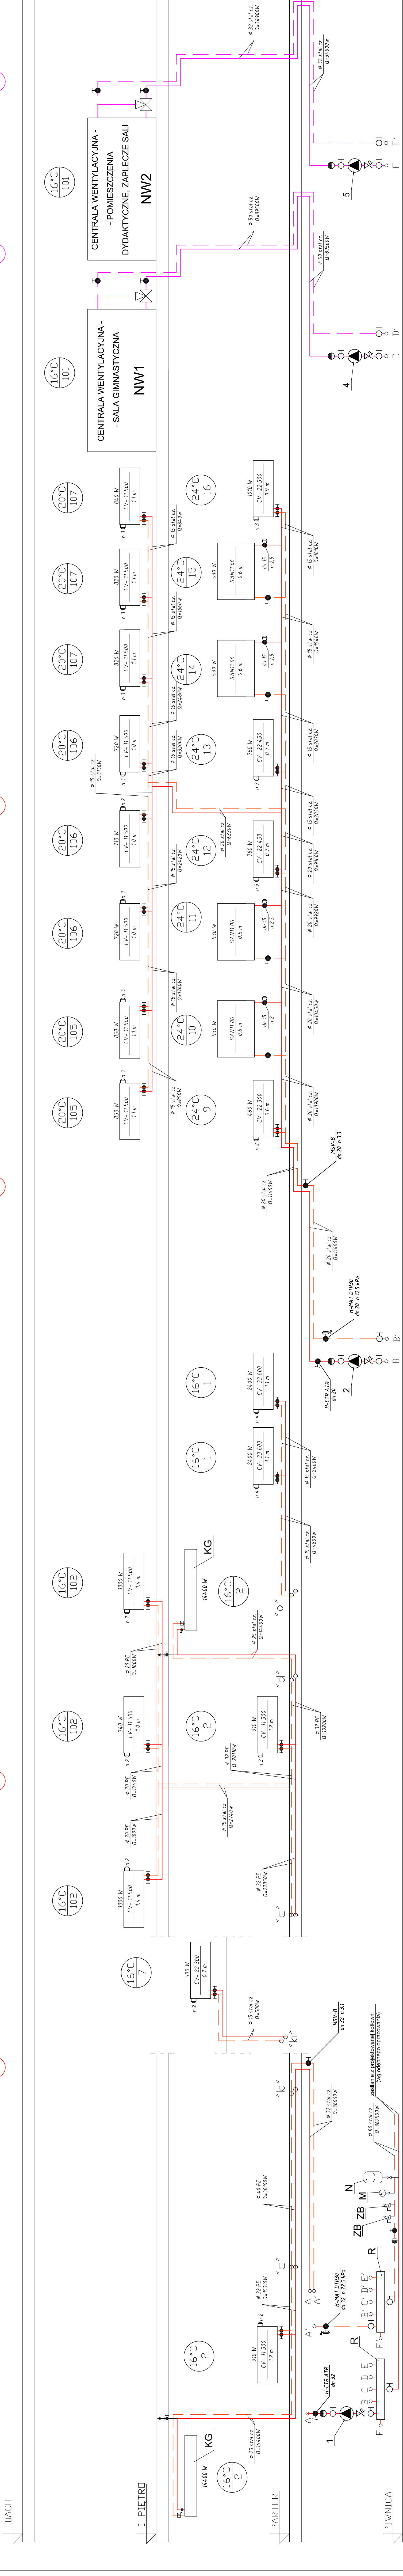

LEGENDA:

- Instalacja c.o.
- Instalacja zasilania nagrzewnic
- Zawór odnagiający
- Zawór zwrotny
- Filtr

- Zawór mieszający termostatyczny np. TM3400 firmy Honeywell
- Automatyczny odpowietznik
- Kufyina grzewcza np. PA2200 CW firmy FRICO o mocy 14,4kW
- R Rozdzielacz DN125 L=130cm.
- H-MAT DTR - Regulator różnicy ciśnień
- H-CTR ATR - Zawór odnagiający skośny Hydrocontrol ATR
- MSV-B - Zawór regulacji ręcznej
- R Rozdzielacz DN125 L=130cm.
- ZB Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. SYR typ 1915 DN1 1/4"mm. ciśnienie otwarcia 4 bar
- M Manometr
- N Naczynie przeponowe układu grzewczego np. NG 140, V=140l., 1,5/6 bar
- H-MAT DTR - Regulator różnicy ciśnień
- H-CTR ATR - Zawór odnagiający skośny Hydrocontrol ATR
- MSV-B - Zawór regulacji ręcznej

POMPY:

- 1 - Wilo-Stratos 25/1-6, H=5,0m, Q=0,48 l/sek, P1=9,80W, I=0,13-0,7A, 1-230V, 50 Hz
- 2 - Wilo-Stratos 25/1-4, H=3,5m, Q=0,14 l/sek, P1=9,38W, I=0,13-0,35A, 1-230V, 50 Hz
- 4 - Wilo-Stratos 30/1-6, H=3,5m, Q=1,08 l/sek, P1=9,80W, I=0,13-0,7A, 1-230V, 50 Hz
- 5 - Wilo-Stratos 25/1-4, H=2,5m, Q=0,25 l/sek, P1=9,38W, I=0,13-0,35A, 1-230V, 50 Hz

- NW1 - Centrala nawiewna - wywiewna Golem G-4-9-109opl6
Vn=Vw=22000m³/h ΔPn=550Pa ΔPw=500Pa
- NW2 - Centrala nawiewno-wywiewna np.Golem G-1-096opl6
Vn=3490m³/h Vw=1170m³/h ΔPn=400Pa ΔPw=300Pa

AR-DOM		PROJEKT WYKONAWCZY		BIURO PROJEKTOWE I USŁUGOWE	
STANOWISKO PROJEKTOWE		STANOWISKO PROJEKTOWE		STANOWISKO PROJEKTOWE	
Powiat Pleszewski ul. Chylicka 14, 61-050 Pleszewo		Powiat Pleszewski ul. Chylicka 14, 61-050 Pleszewo		Powiat Pleszewski ul. Chylicka 14, 61-050 Pleszewo	
AUTOR PROJEKTU mgr inż. Zdzisław Czuczawa		PROJEKTOWAŁ mgr inż. Alicja Siepiet		WYKONAŁ mgr inż. Michał Karpowicz	
DATA 11.2016		DATA 11.2016		DATA 11.2016	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5	
WZKŁAD 5.5		WZKŁAD 5.5			