



teren
nieutw.
droga
kostka bruk.
chodnik
kostka bruk.
wykop otwarty, roboty ziemne
wykonac mechanicznie i ręcznie



POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.


RZĘDNA TERENU ISTN.		105.65	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		104.05	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.60		1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5%	9.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø90 PEHD	PE100 (SDR11)
ODLEGŁOŚCI	0.0		9.5
HEKTOMETRY	0		

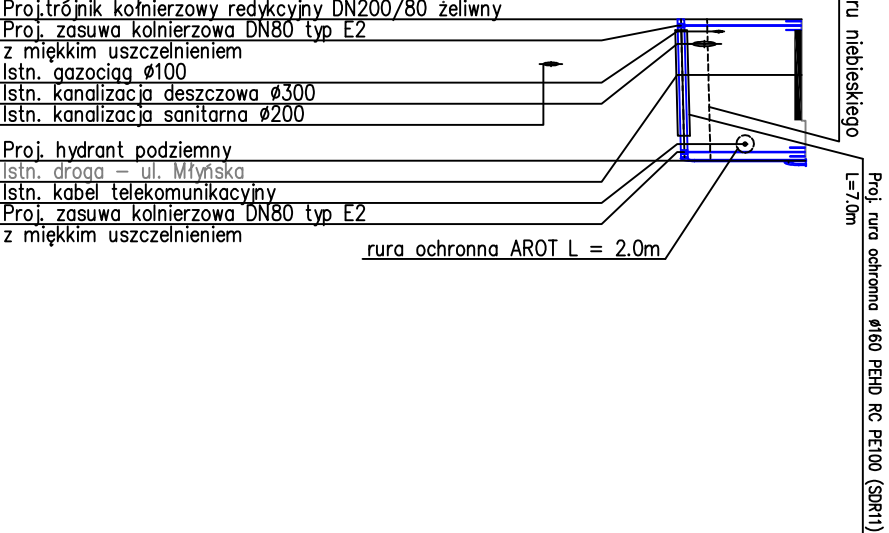

SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA

TW1

HP1

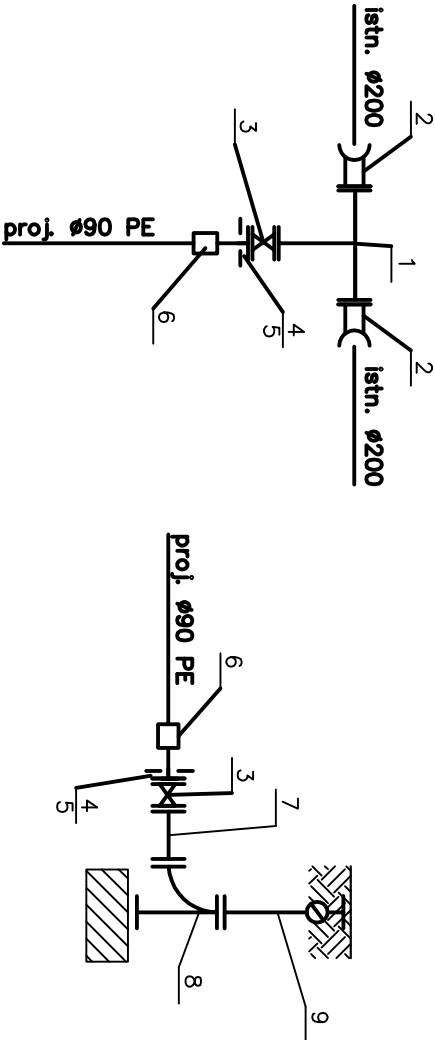

- 1 - Trójnik kolnierzowy redukcyjny DN200/80 PN16 żeliwny szt. 1
- 2 - Kształtka połączeniowa uniwersalna typu SYNOFLEX DN200 kielich-kolnierz (np. prod. Hawle lub równoważna innej firmy) szt. 2
- 3 - Zasuwa kolnierzowa typ E2 Dn80 PN16 (np. prod. Hawle lub równoważna innej firmy) z miękkim uszczelnieniem szt. 2
- 4 - Tuleja kolnierzowa Ø90 PE100 PN16 (SDR11) szt. 2
- 5 - Kolnierz luźny ocynkowany DN80 PN16 szt. 2
- 6 - Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 (SDR11) szt. 2
- 7 - Kształtka żeliwna FF DN80 szt. 1
- 8 - Kształtka żeliwna N DN80 szt. 1
- 9 - Hydrant podziemny DN80 (np. prod. Hawle lub równoważny innej firmy) szt. 1

 AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURKOWSKI			
STANOWISKO PROJEKTU: Powiat Piaszczyński			
ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaszczno			
AUTOR:	mgr inż. Zdzisław Czuczwała	AN UPRRAWNEC:	mgr inż. Alicja Stępień
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Karpowicz	AN UPRRAWNEC:	mgr inż. Alicja Stępień
DATA / PROJEKT:	11.2016	DATA / PROJEKT:	11.2016
SKALA:	1:100/500	PROJEKT:	2
Rozbudowa budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Chyliczkowska 17 w Piaszcznie			
Profil podłużny przyłącza wody, schemat montażowy węzła			
SANITARNA			