


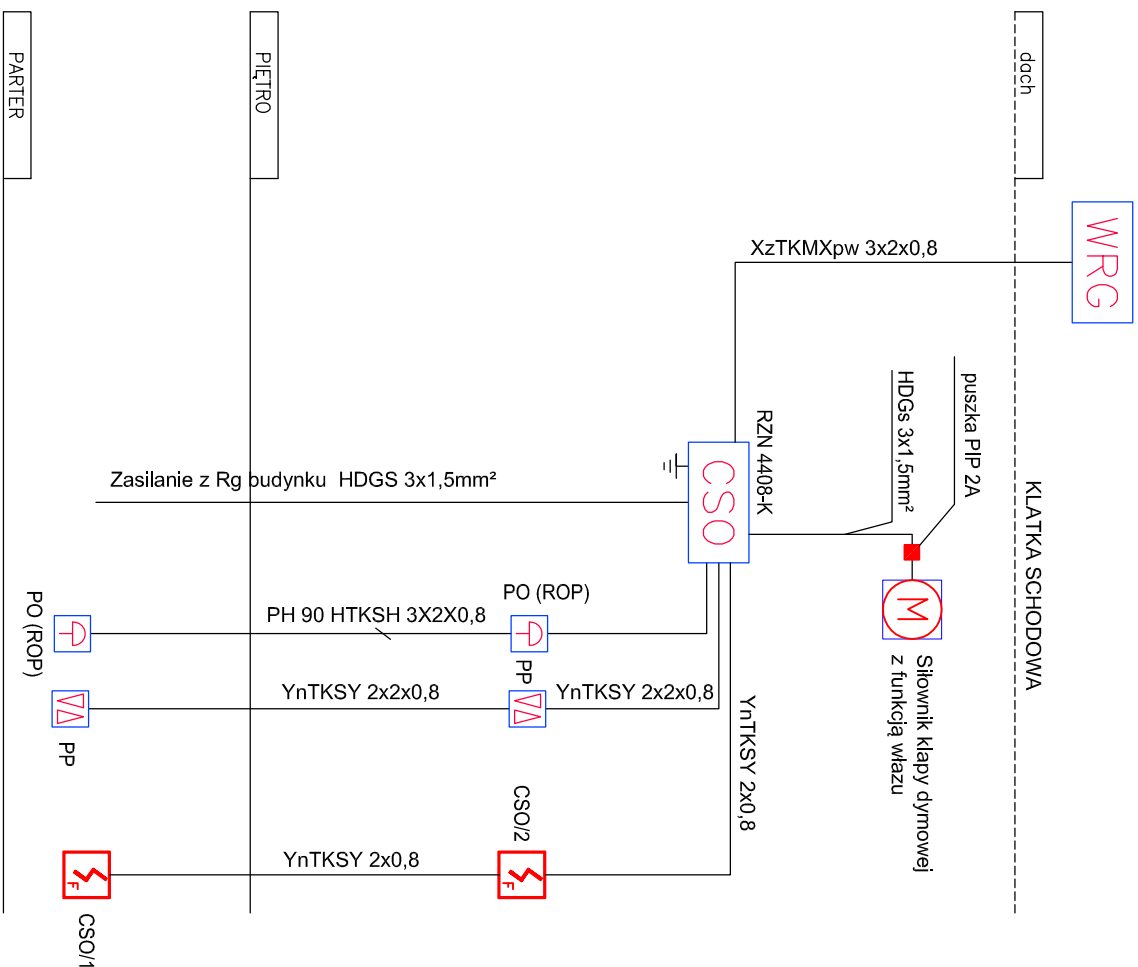

LEGENDA	
	Centrala systemu oddymiania RZN 4408-K
	puszka instalacyjna przeciwpożarowa P1P2A
	Czujnik wiatru i deszczu WRG 82
	Przyciisk oddymiania RT45
	Przycisk przewietrzania LI43U
	Opłuczna czujka dymu 3000 OP

Uwagi.

1. Centralnie odydmianiania zasilic kablom HDGS 3x1,5mm² z rozdzielnicz glosneł budyńku z sprzedz wylacznicznia glosneło p.p.oż.
2. Calość montować zgodzie z instrukcją i zaleceńiami producenta
3. Prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez firmę posiadającą certyfikat dostawcy systemu.

 AR-DOM PROJEKTOWO USŁUGOWE BIURO AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE 49-200 PRUDNIK UL. WIEŻOWSKIEGO 19 TEL./FAX 071 4399116 ARKADUŚ ŻURAWSKI			
NAZWA DOKUMENTU			
Rozbudowa budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Chyliżkowska 17 w Pleszewie			
STADIUM PROJEKTU		NAZWA PROJEKTU	
INWESTOR		Powiat Pleszewski	
ul. Chyliżkowska 14		05-500 Pleszewo	
PROJEKTANT	OP/0226/PWCE/06	NR UPRAWNIENIA	DATA I PODPIS
inż. Norbert Mołęda	Elektr.	specjalność	październik 2016
SPRAWDZĄCY	23/86/UW	specjalność	
mjr inż. WIENICZYŚLAW MARYNAK	nr uprawnień	specjalność	
ASISTENT	nr uprawnień	DATA I PODPIS	
mjr inż. Piotr Robota	specjalność		
SMUKA		1:1:00	
SMUKA		ELEKTRYCZNA	
1:1:00		1:1:00	