


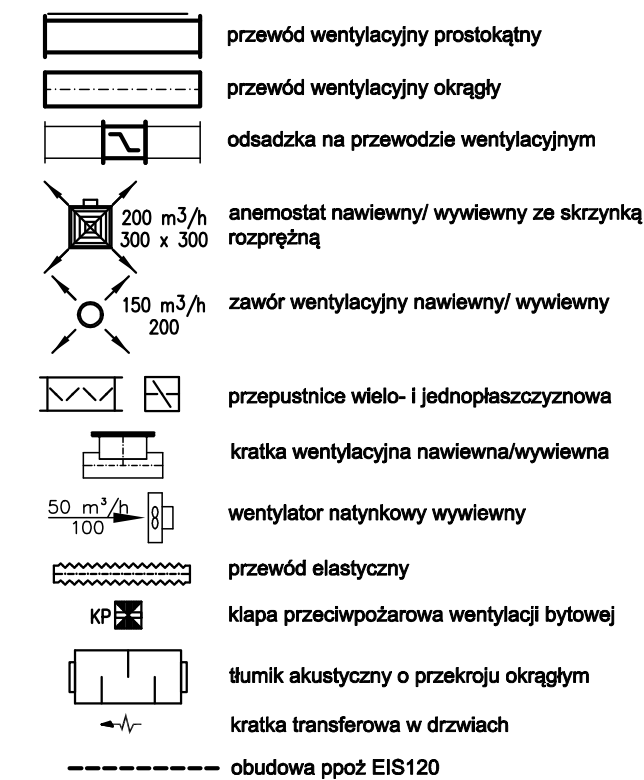

IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:
 *40mm wełny mineralnej+folia aluminiowa- kanały wewnątrz pomieszczeń- rzędna spodu kanału podana jest bez uwzględnienia izolacji termicznej od poziomu wykończonej podłogi
 *100mm wełny mineralnej+folia aluminiowa- kanały prowadzone po dachu

1/29	WC MĘSKI	
N2	80 m/h	w/h
W2	80 m/h	w/h

1/28	WC DAMSKI	
N2	50 m/h	w/h
W2	50 m/h	w/h

WENTYLATOR NATYKOWY		
np. E88-175	WS	
V	80	m/h
Δp	70	Pa
MOC	0,070, 8/230	UMWAV
M	2,2	kg

WENTYLATOR NATYKOWY		
np. E88-175	WS	
V	80	m/h
Δp	70	Pa
MOC	0,070, 8/230	UMWAV
M	2,2	kg

BENEFICJENTA PROJEKTOWA:			
		SETUKA PROJEKTOWANIE 02-706 Warszawa 10, Wapieszczyk 22 lok. 5, tel. kom. +48 602687415 www.setuka-projektowanie.pl biuro@setuka-projektowanie.pl e-mail: biuro@setuka-projektowanie.pl	
TEMAT:		ETAP III MODERNIZACJI BUDYNKU STAROSTWA W PIASECZNYE	
LOKALIZACJA:		UL. CHYTYCKA/ŁAZAROWA 14, 05-060 PIASECZNO nr c. ewid. 8, obręb 27	
INWESTOR:		POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNYE	
BRANŻA:		SANITARNIA BUDOWNIA WYKOŃCZENIA	
		DATA GRUDZIEŃ 2015	
MIEJSCO NAZWIŚCIE		MIEJSCO NAZWIŚCIE	
PROJEKTANT:		mgr inż. Michał Gosiński	
PRZEWIDZIANO:		MAZ01/SP/POB/13	
SPRACOWCA:		mgr inż. Marcin Gosiński	
		MAZ02/3/1POB/11	
TREŚĆ RYSUNKU:		BRAJA NR RYSUNKU	
Instalacja wentylacji mechanicznej- Rzut piętra		1:100 IS-03	