



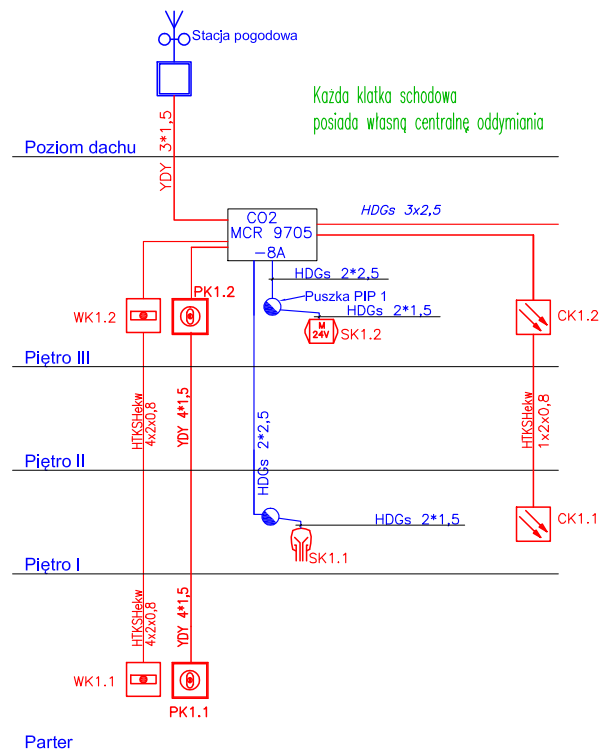

KLATKA III – K3

W przypadku drzwi napowietrzających wyposażonych w system kontroli dostępu, w pierwszym kroku należy zwolnić elektrozamek drzwi a następnie uruchomić siłowniki przy drzwiach napowietrzających

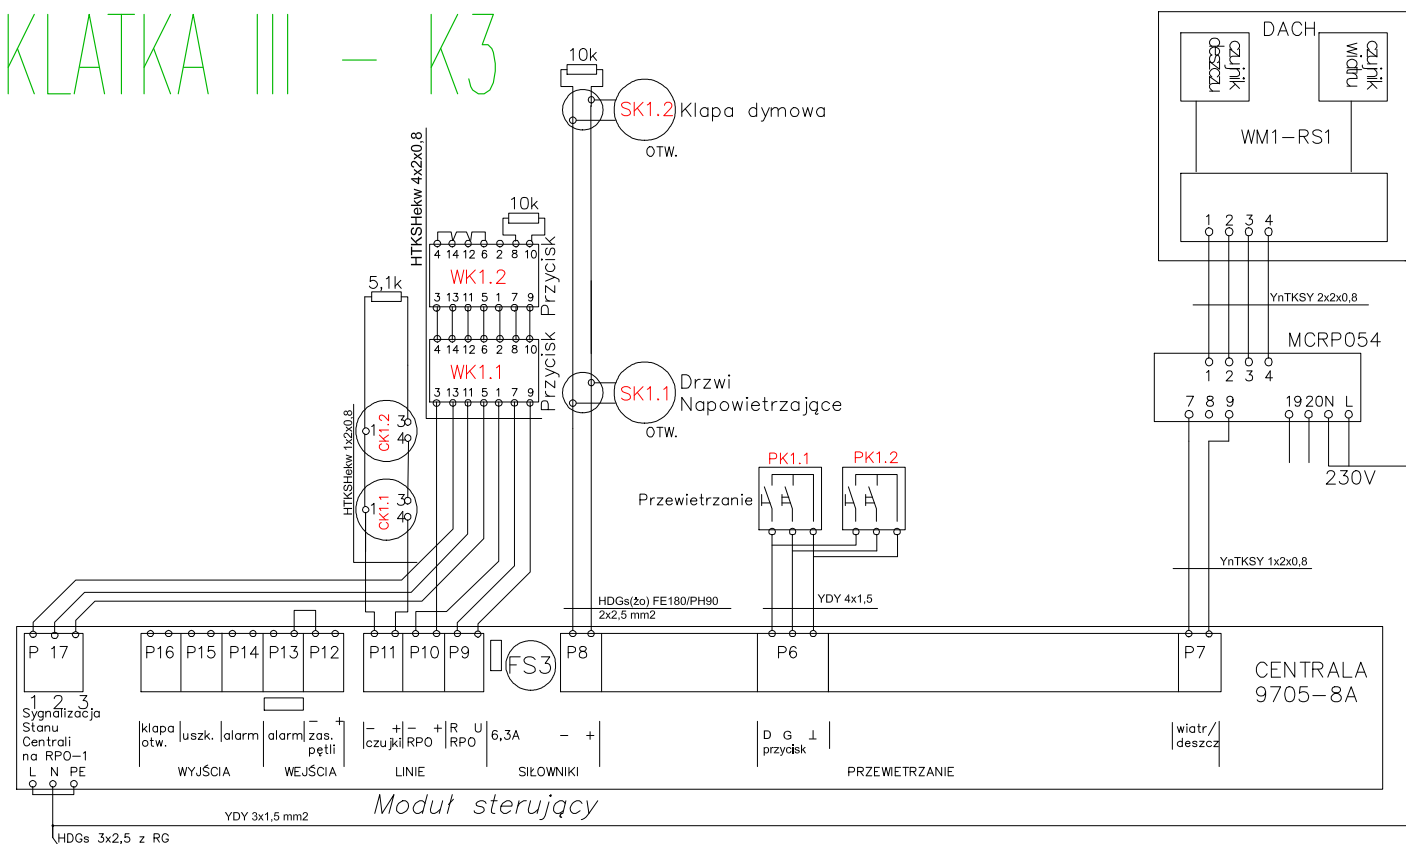

Moduł sterowany

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.