
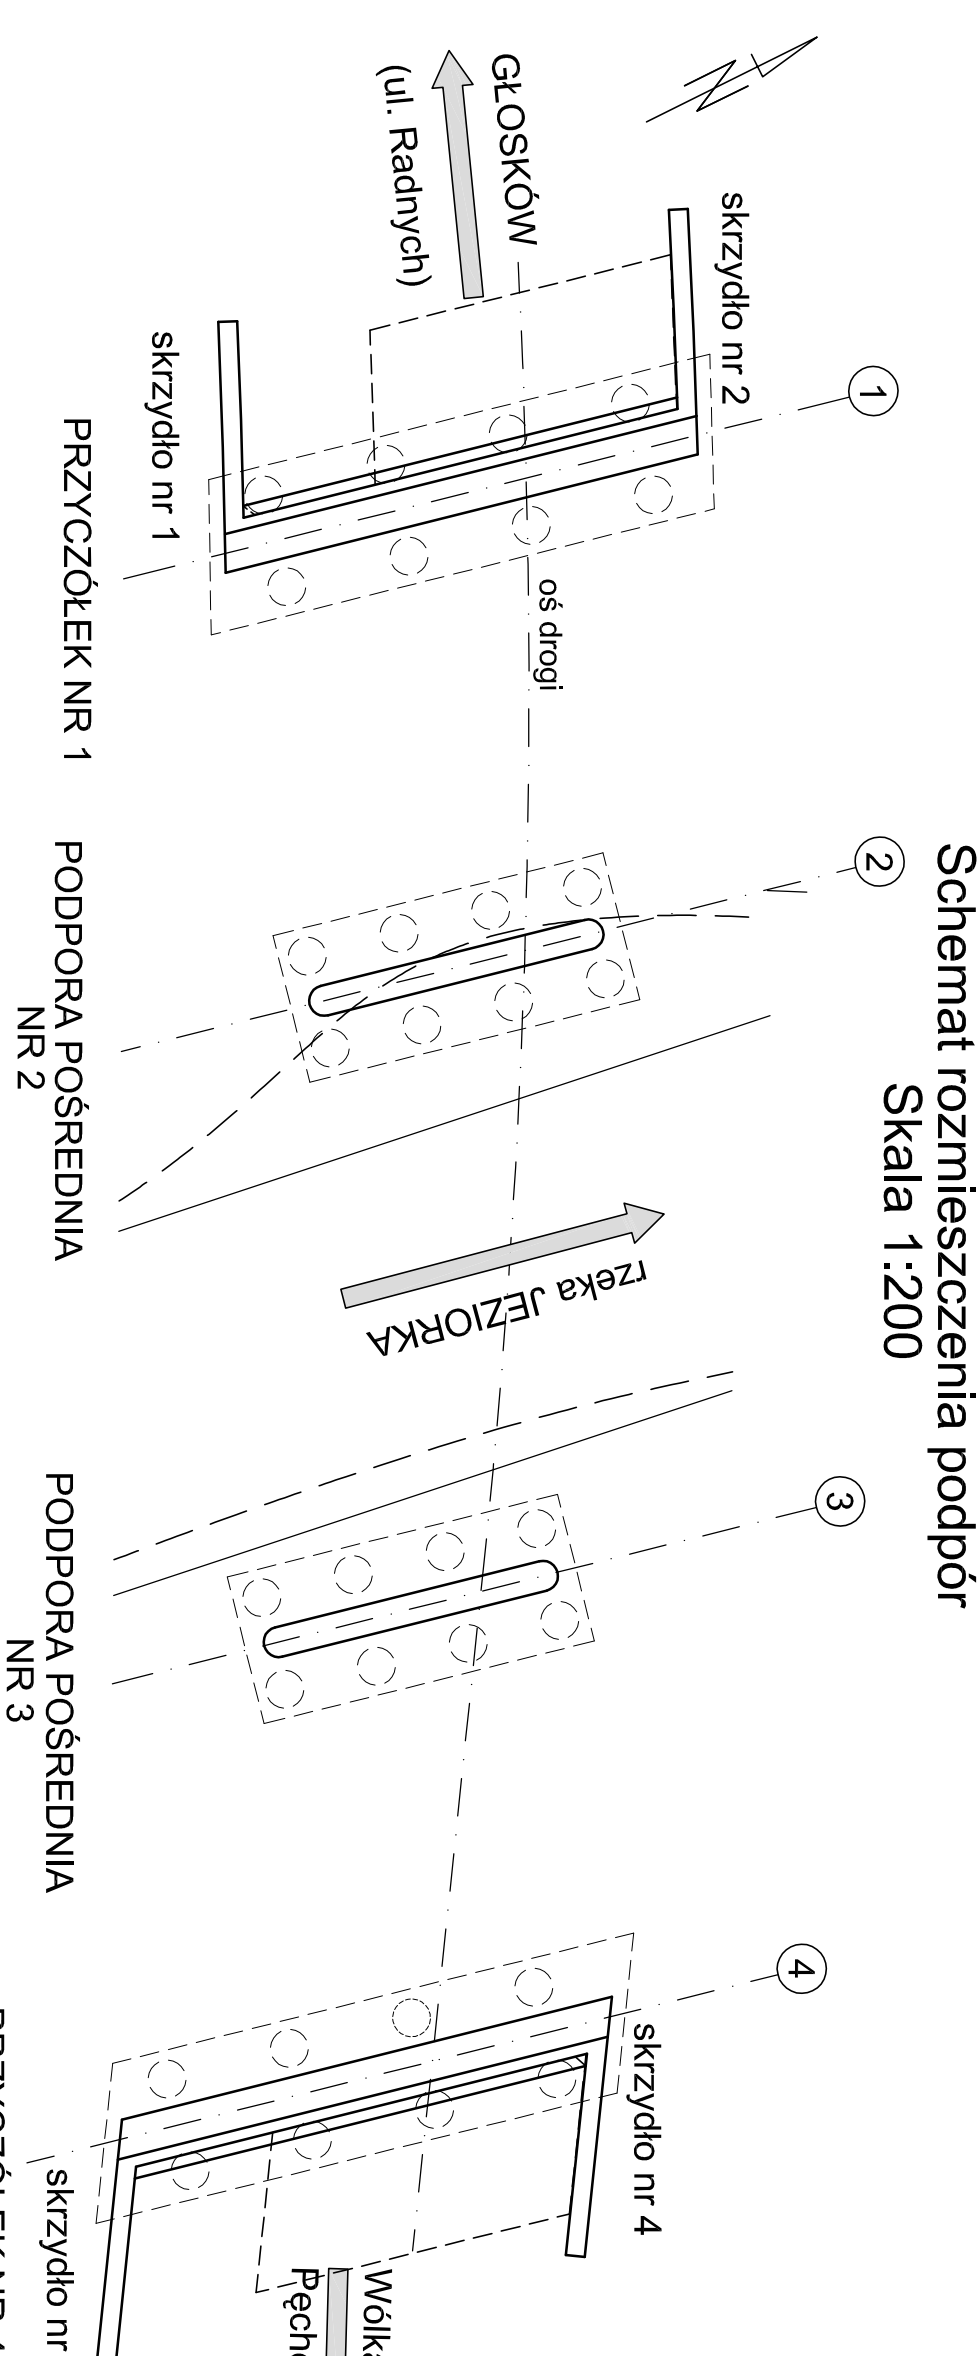
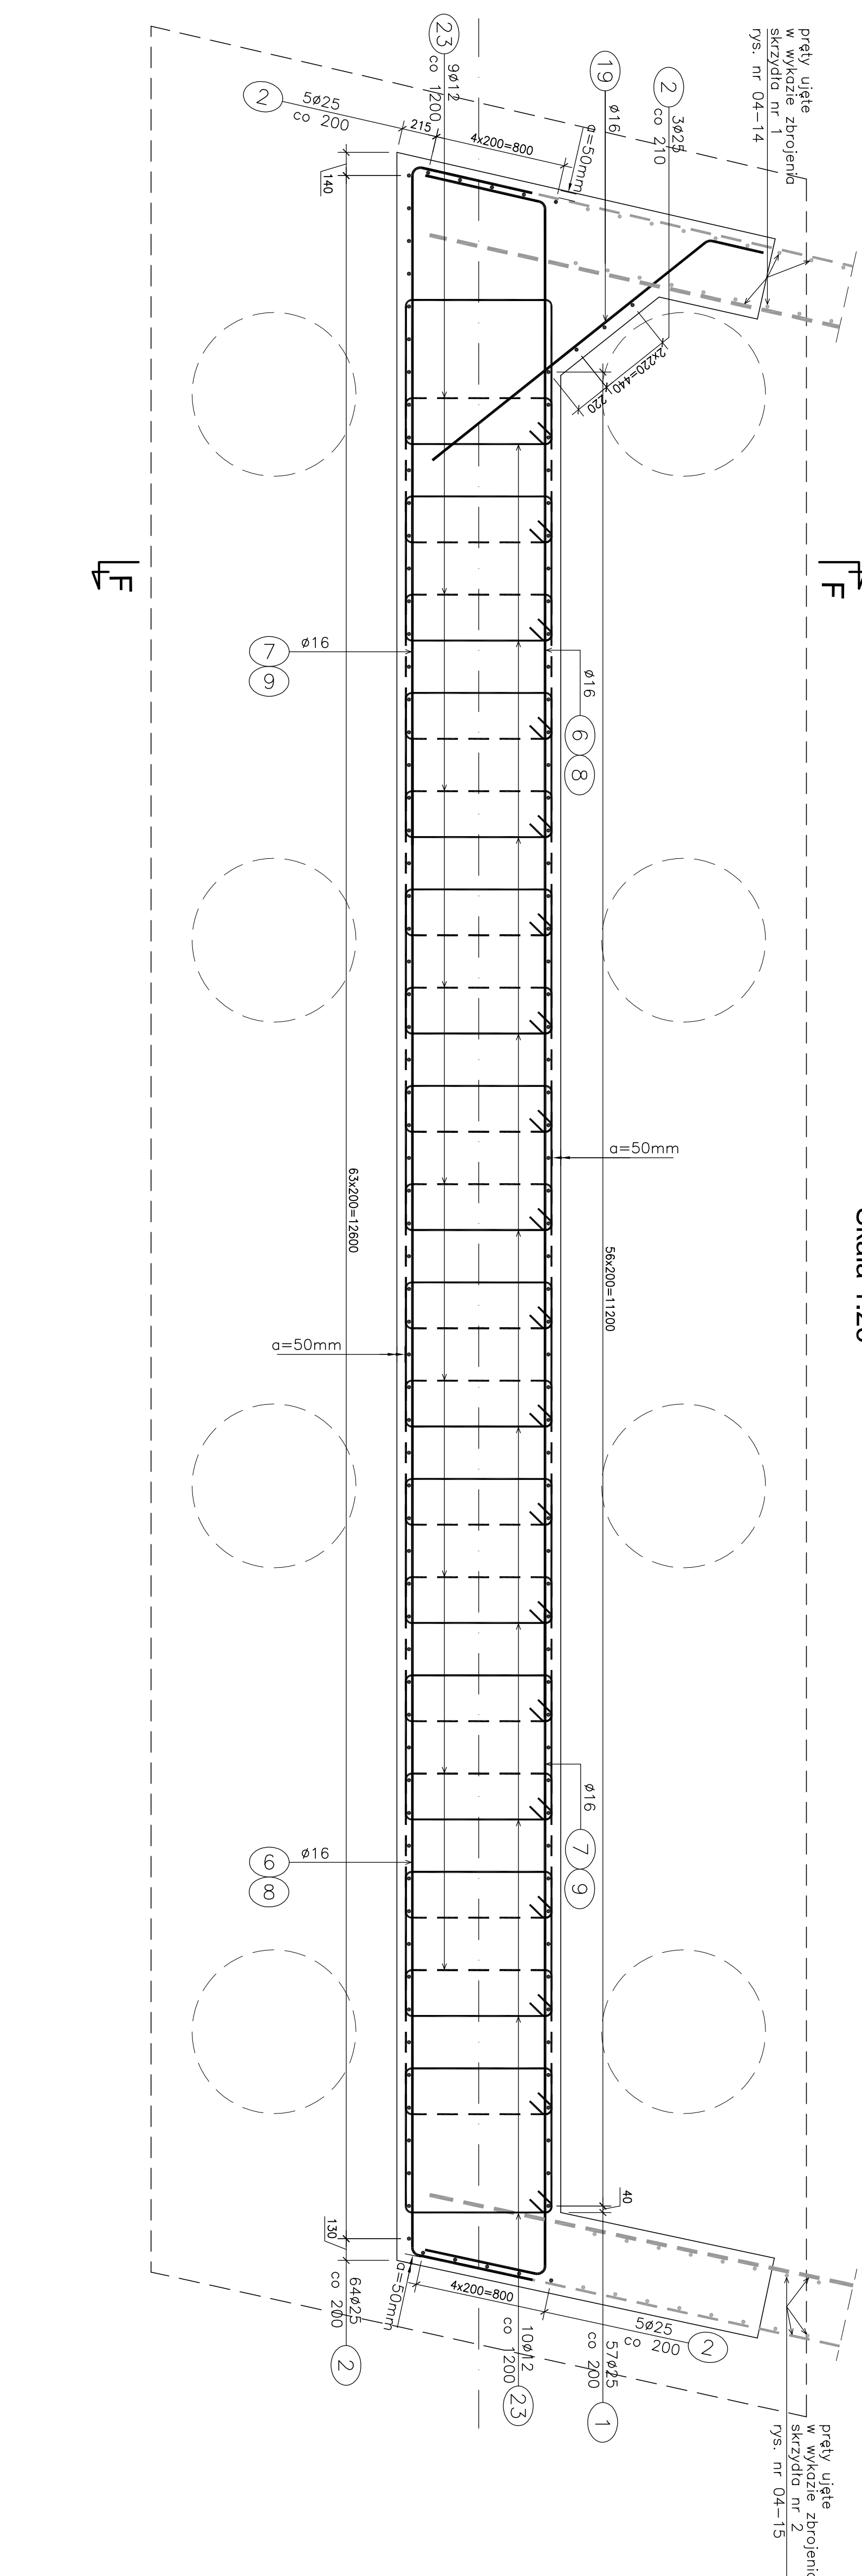
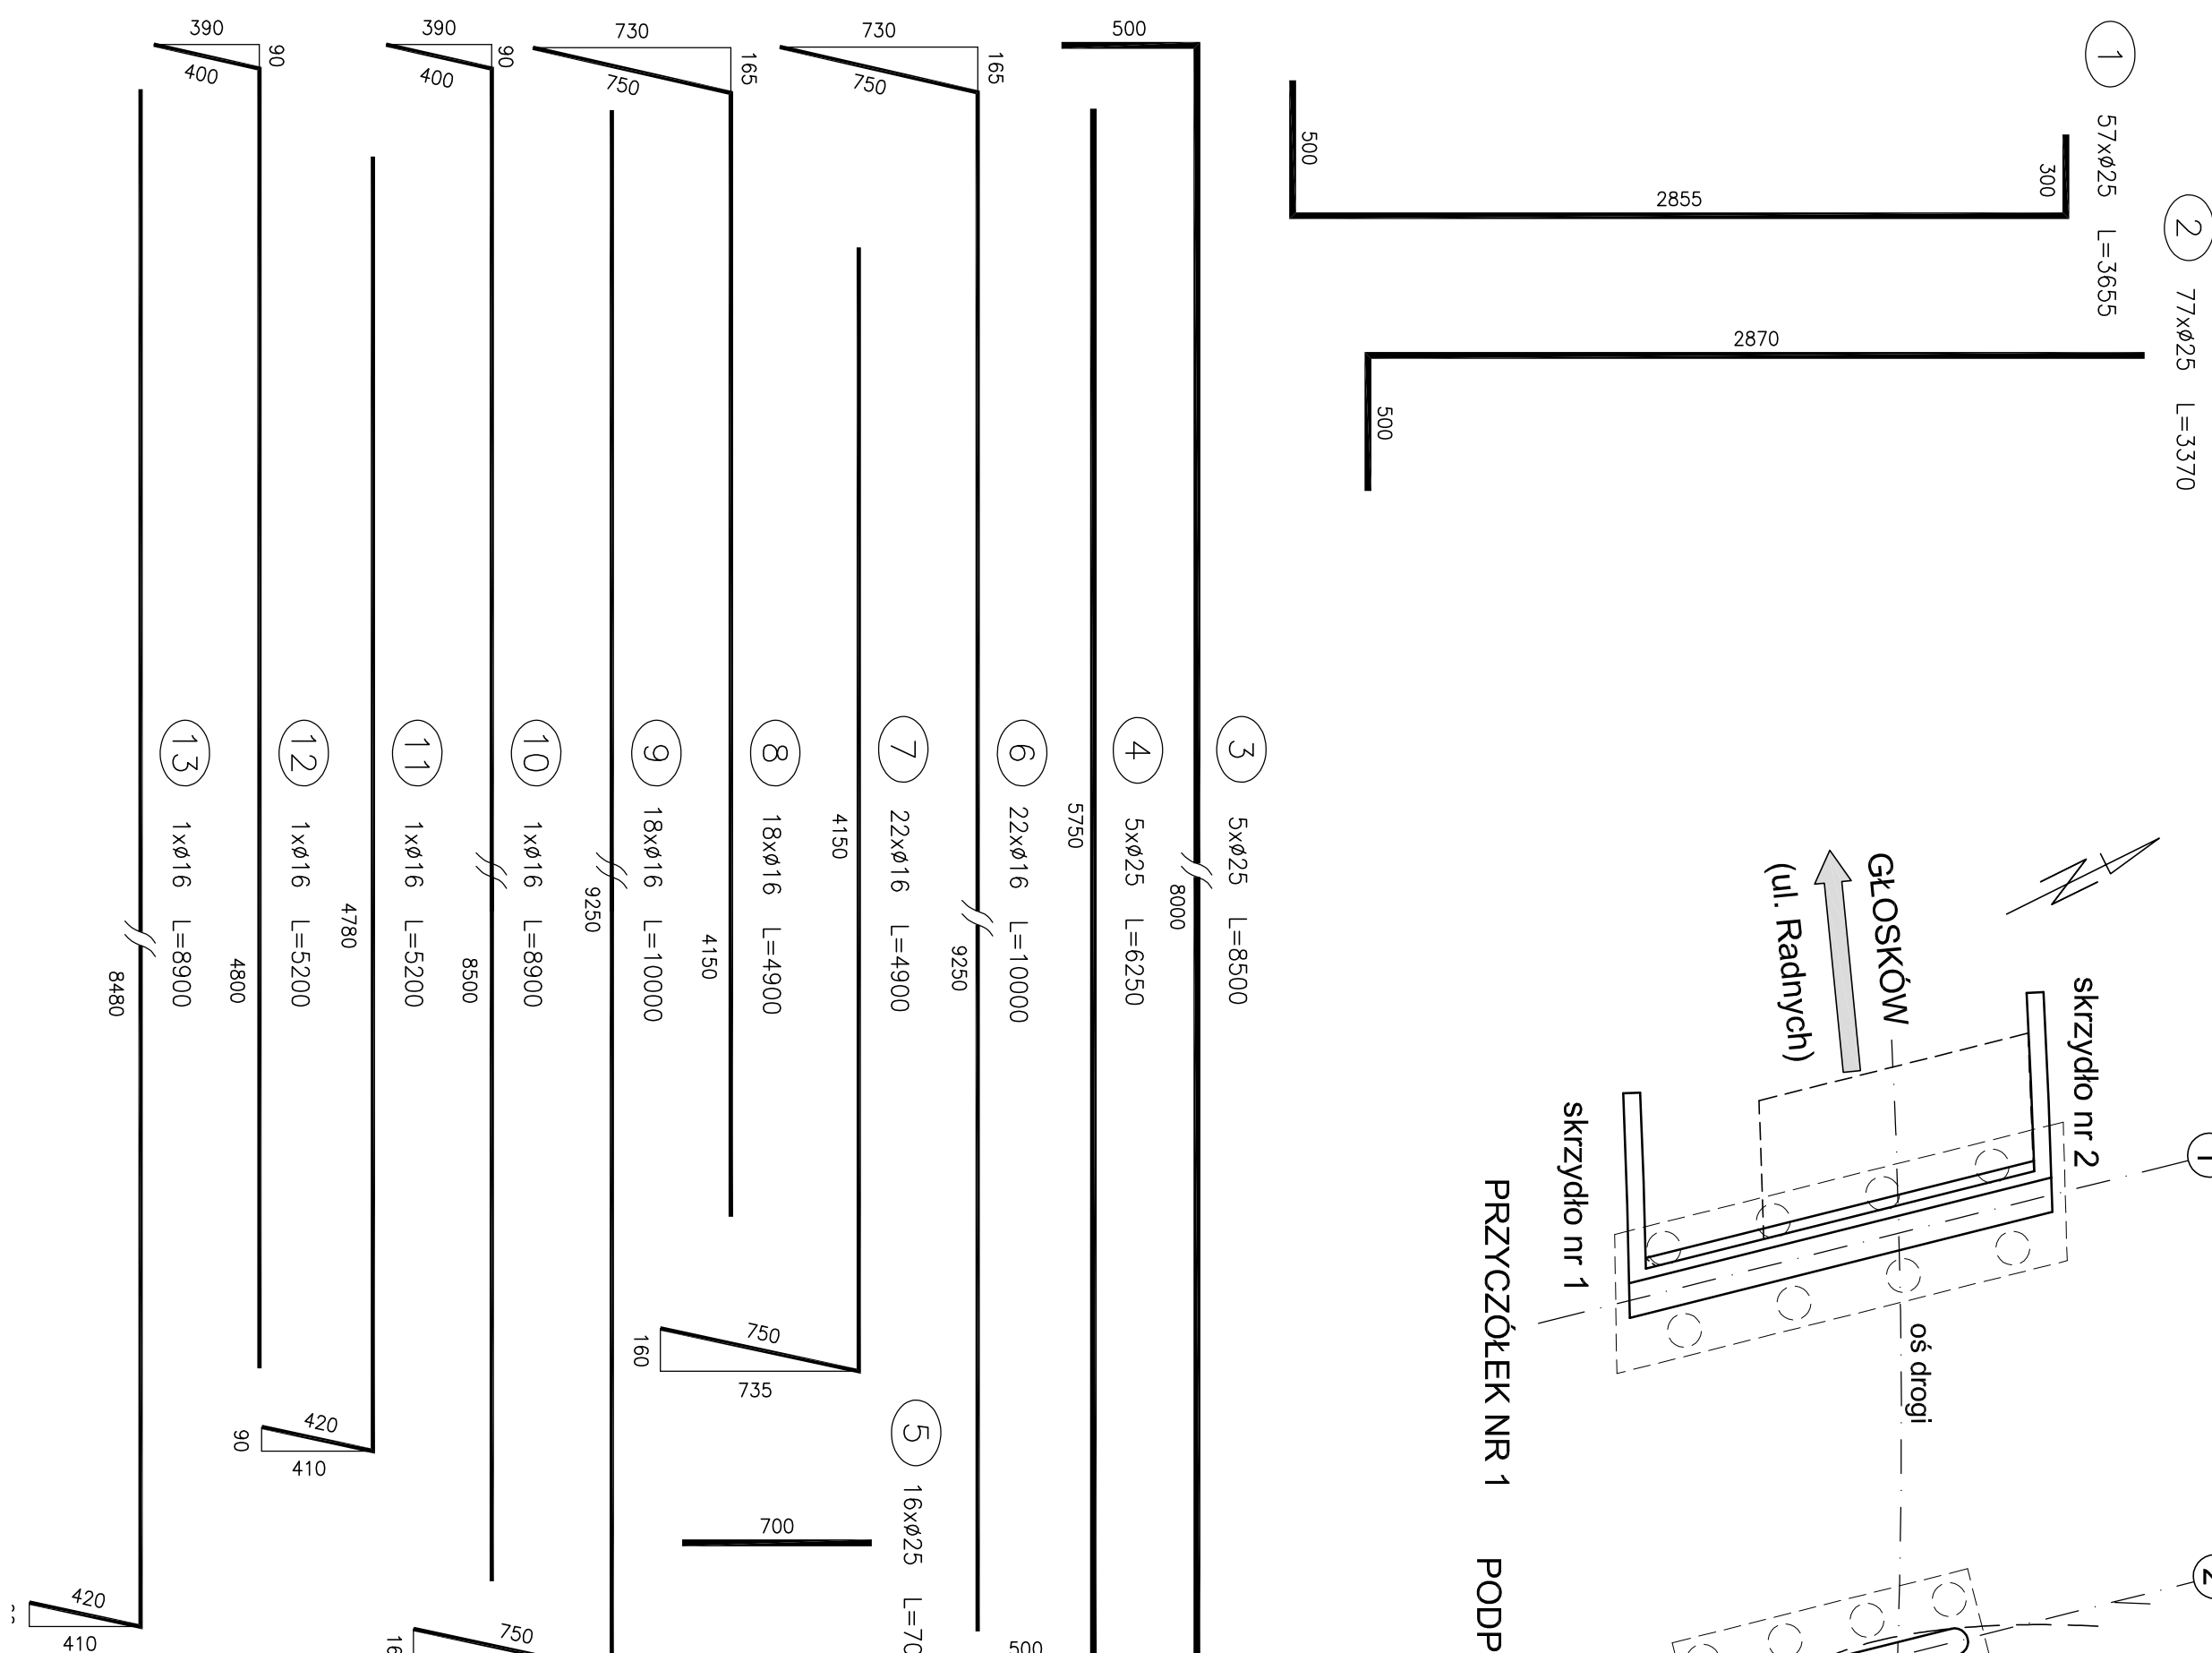
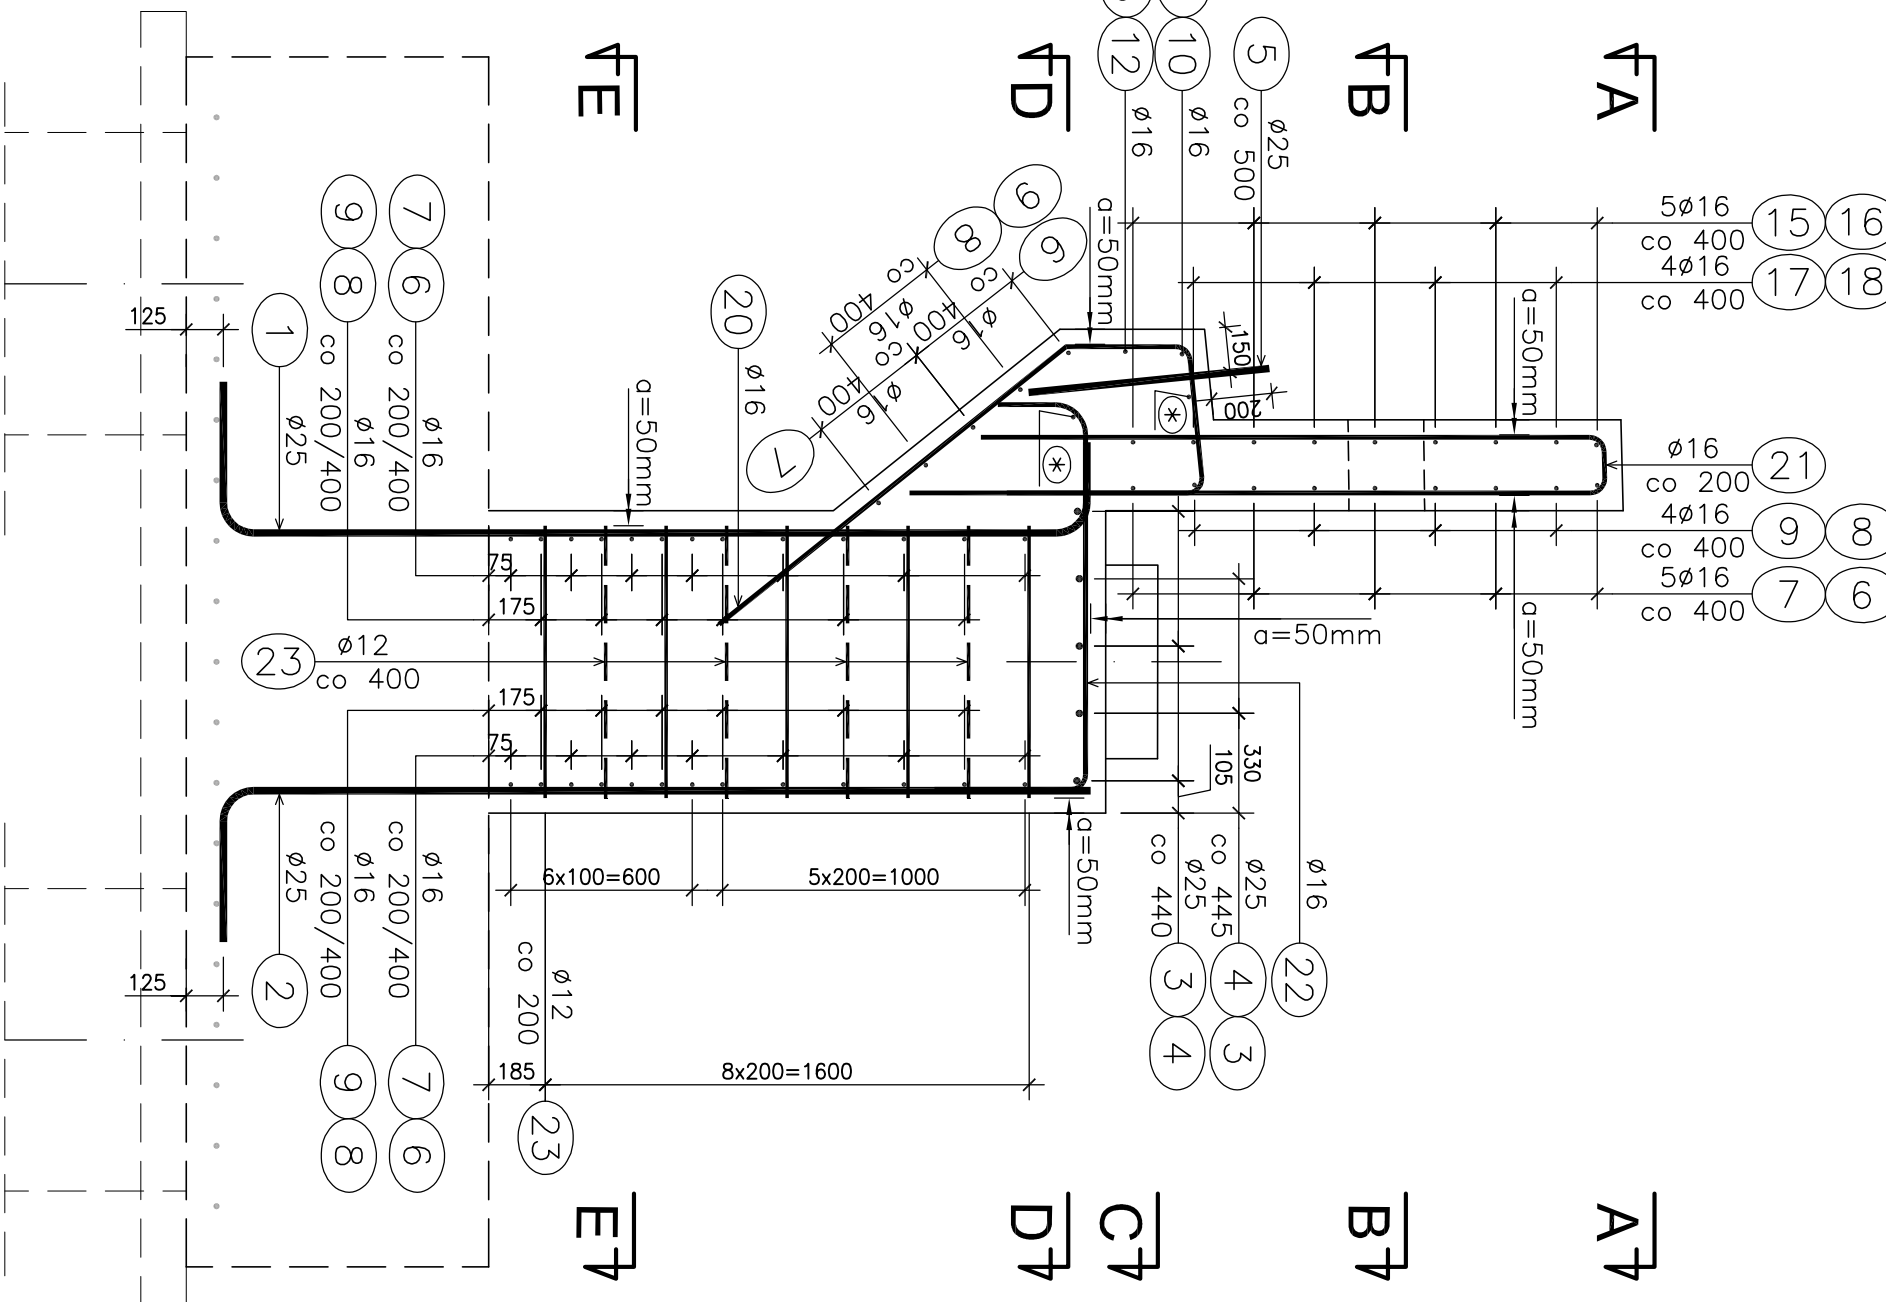
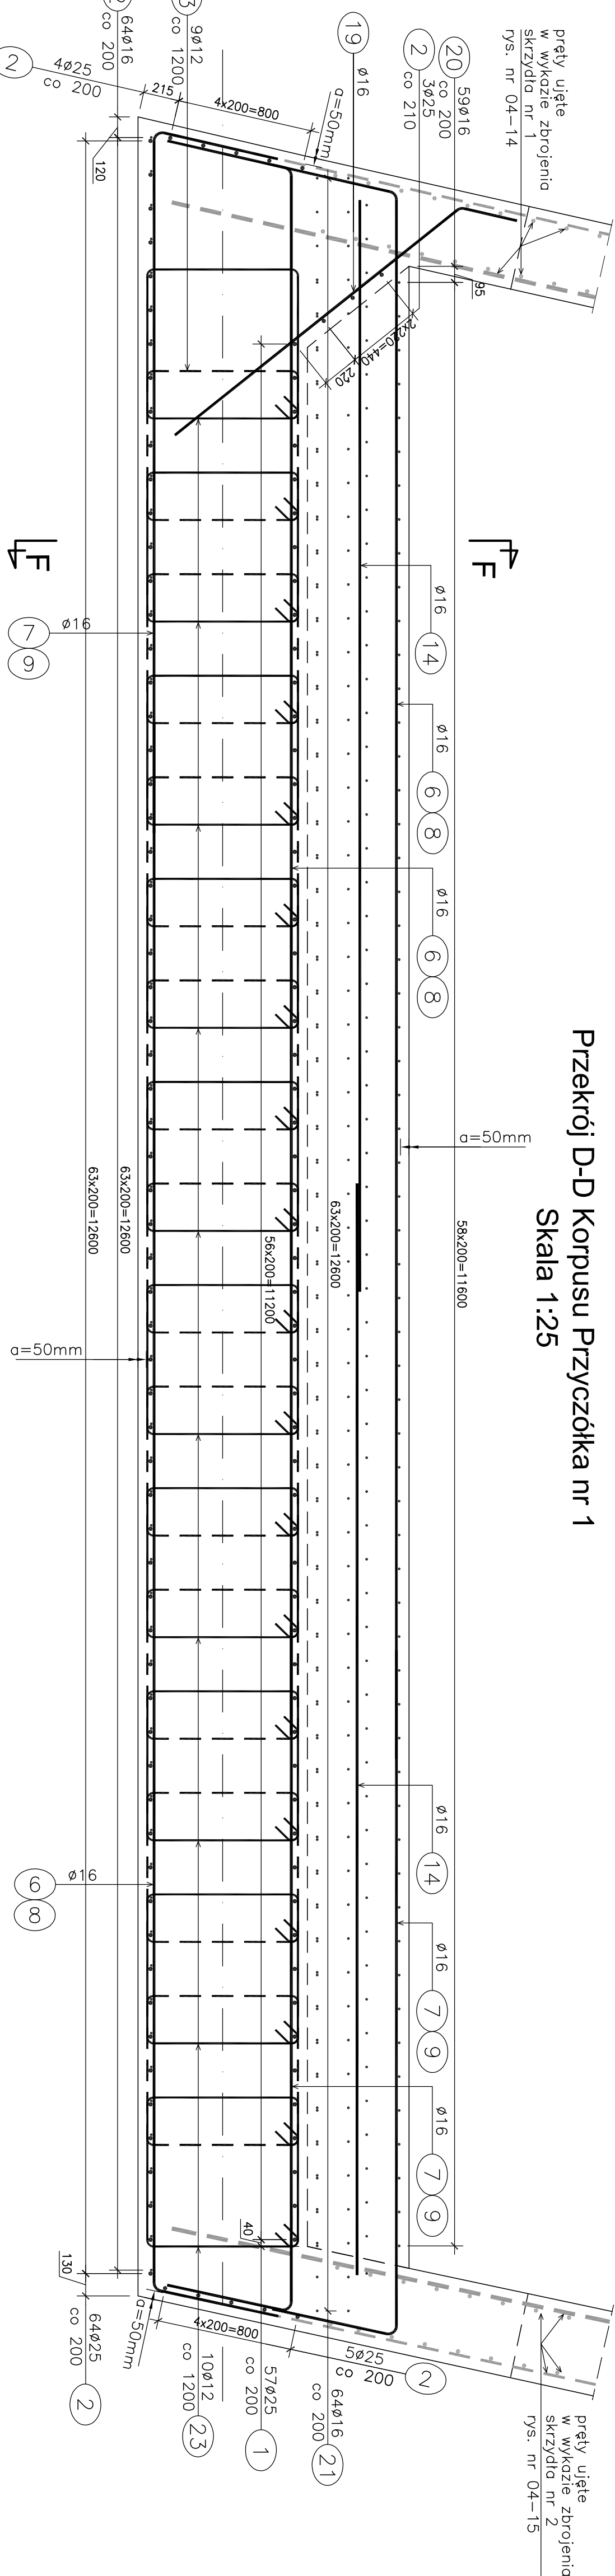
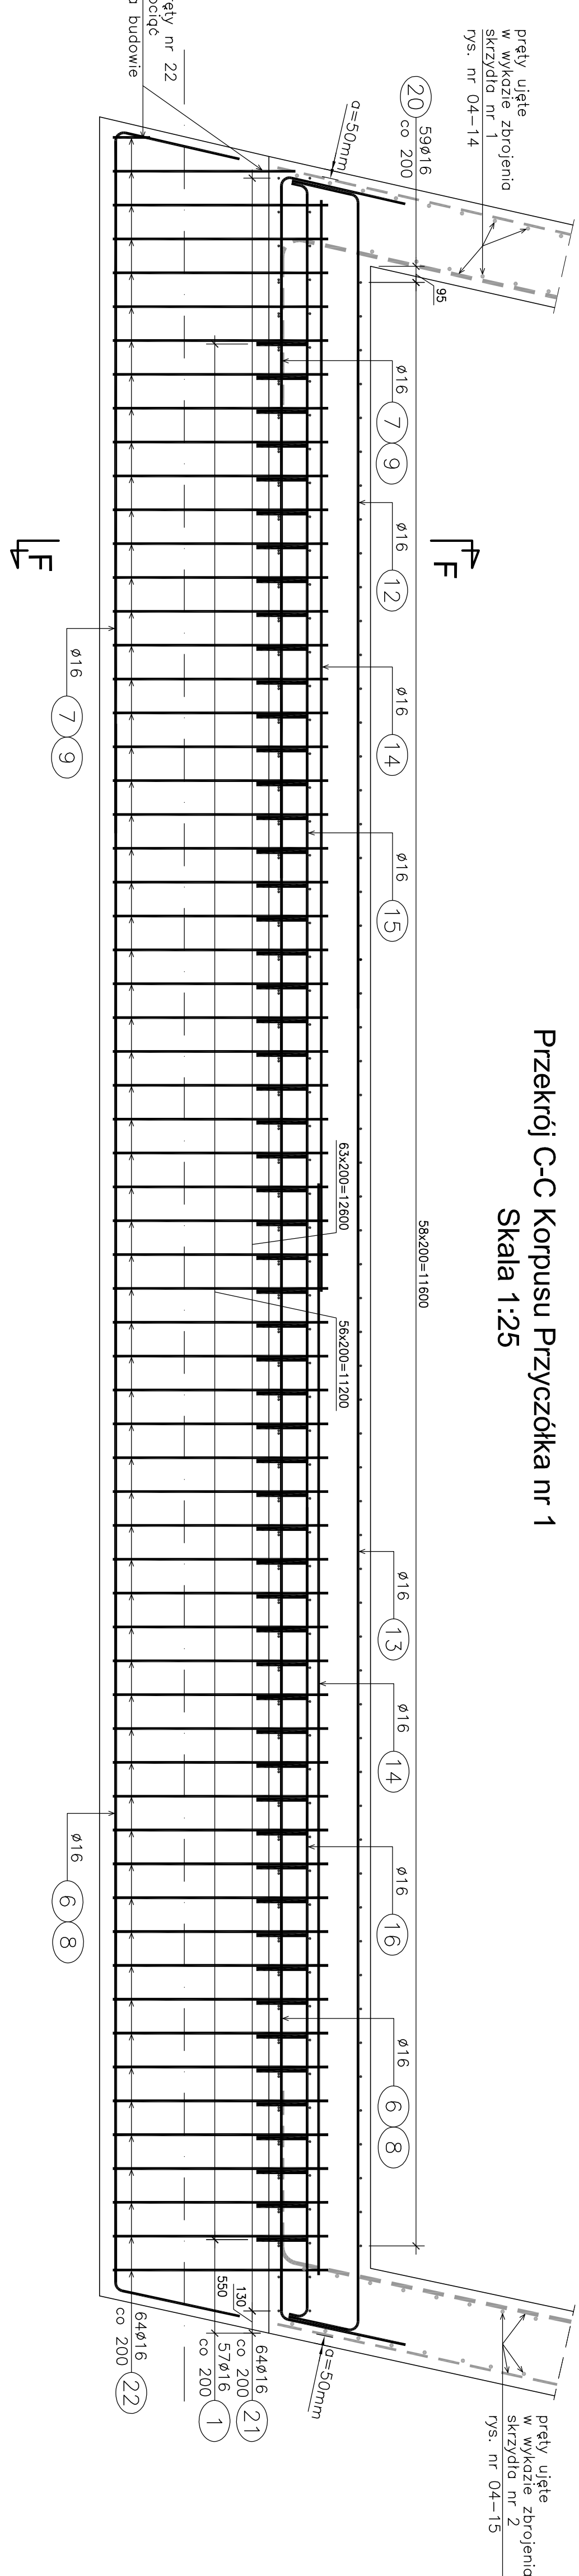
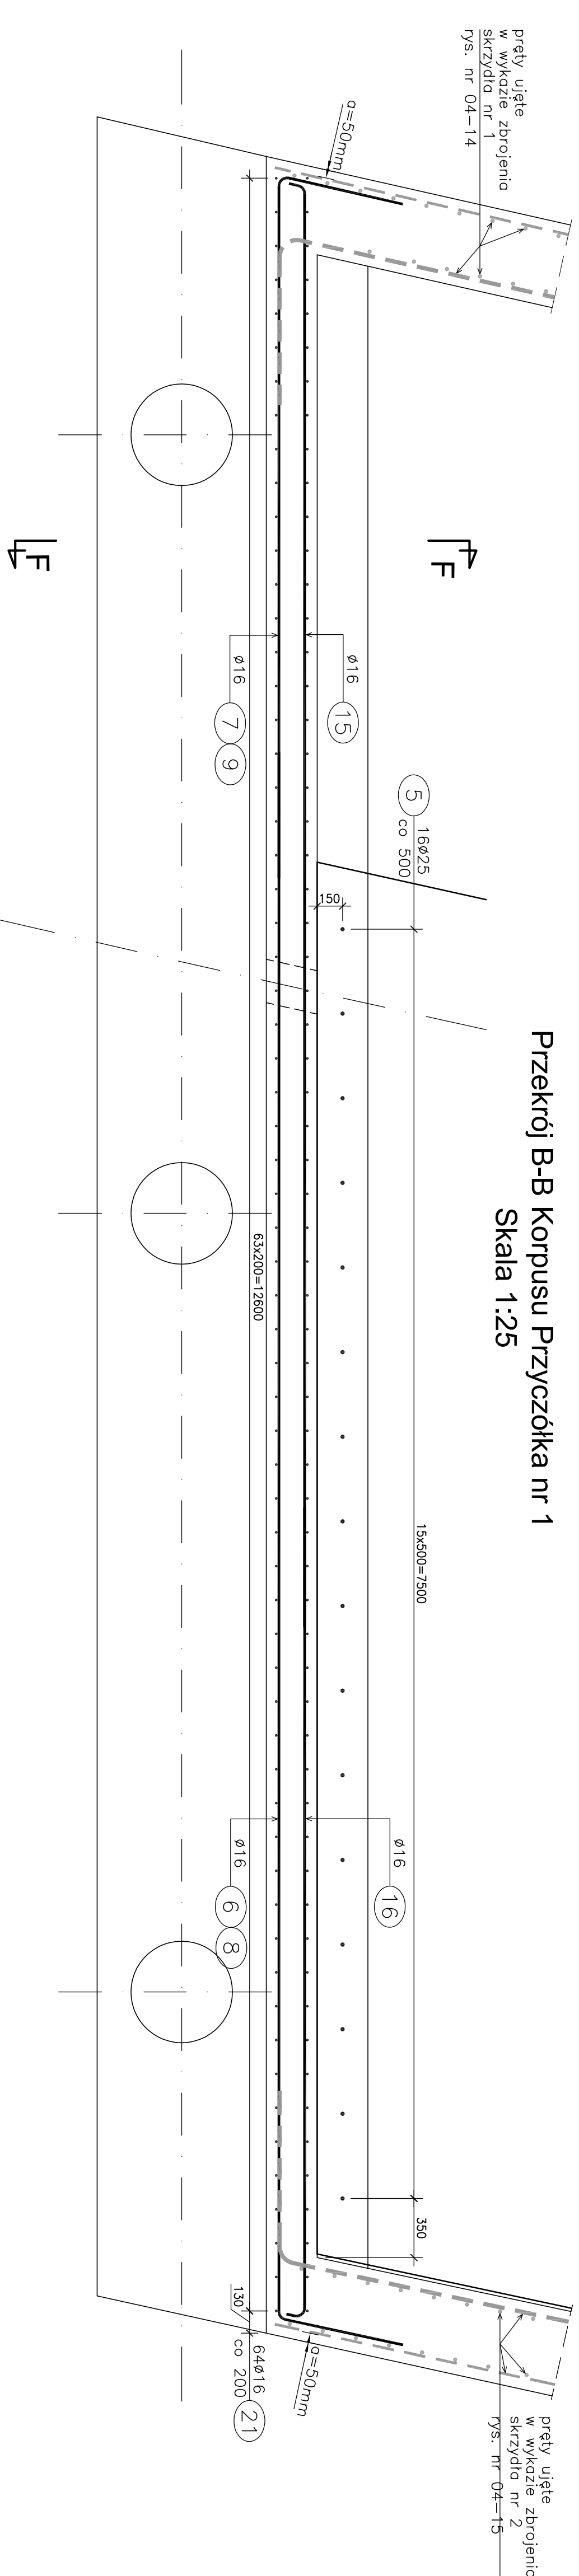


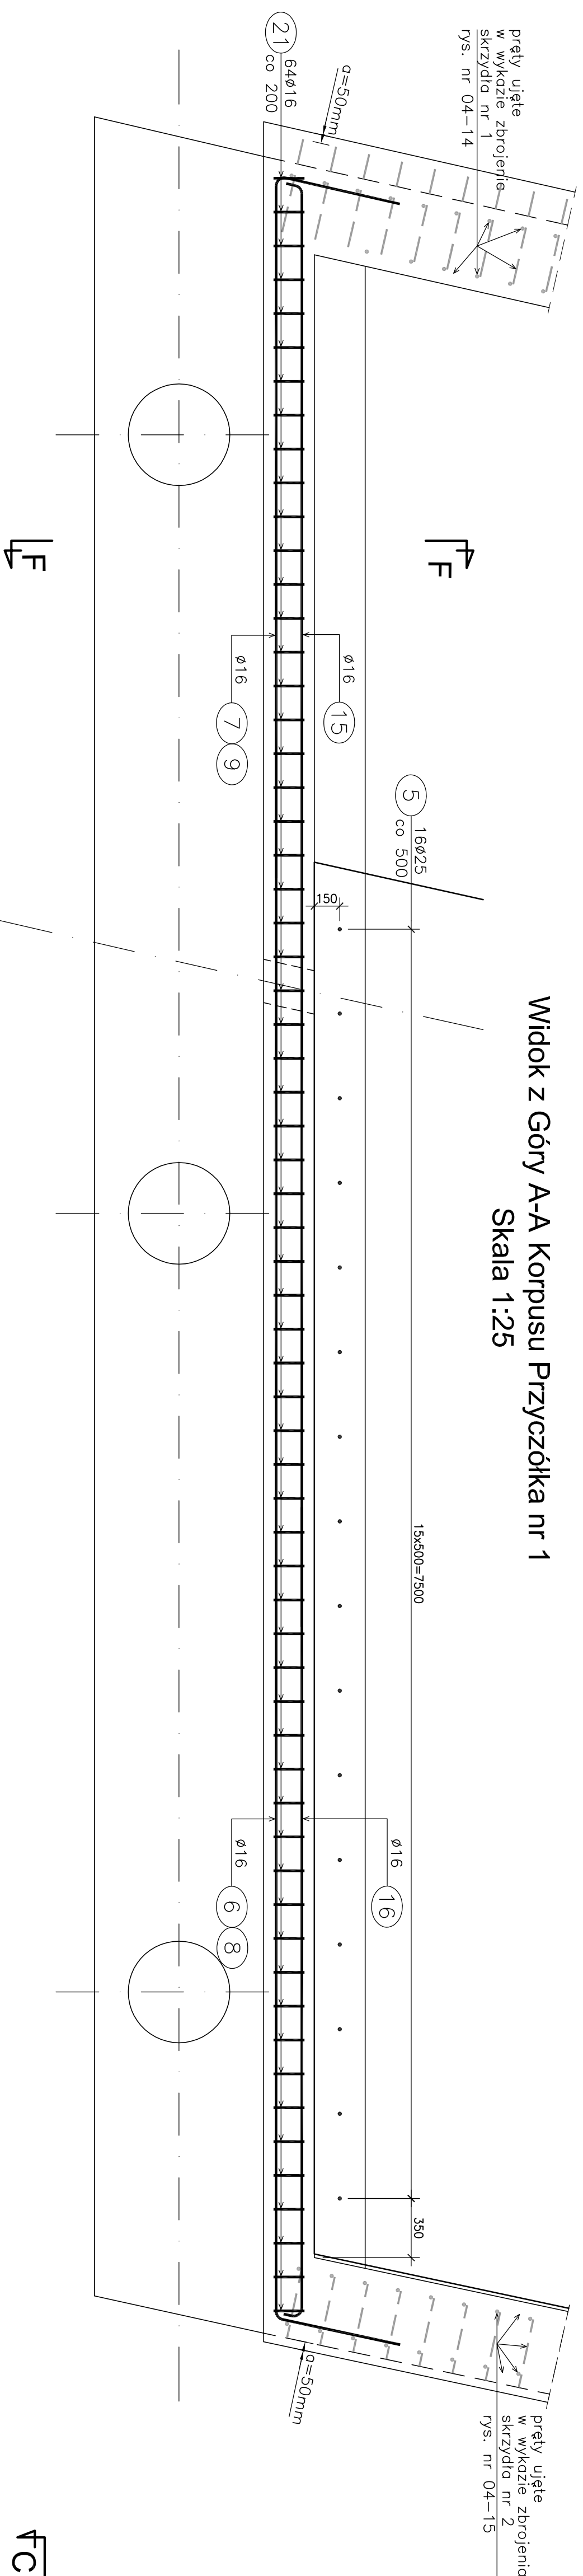

Wykaz złożeń dla przyczeka nr 1									
Nr placówki	Średnia temperatura	Liczba dni	Długość złaz	Długość opóźnienia		Długość złaz	Długość złaz	Długość złaz	Uwagi
				do 10.00	po 10.00				
1	6,25	57	3655			208.54			
2	6,25	77	3370			208.54			
3	6,25	5	8650			42.95			
4	6,25	5	6250			31.55			
5	6,25	16	700			11.50			
6	6,25	10	1000			22.50			
7	6,25	25	4000			80.20			
8	6,25	18	4600			140.00			
9	6,16	18	10000			160.00			
10	6,16	1	8900			9.50			
11	6,16	1	5200			5.20			
12	6,16	1	5000			5.20			
13	6,16	1	4500			4.50			
14	6,16	4	6500			25.80			
15	6,16	5	8600			43.00			
16	6,16	5	4900			24.50			
17	6,16	4	8900			34.00			
18	6,16	4	4600			22.50			
19	6,16	9	3000			17.50			
21	6,16	6	4645			28.86			
22	6,16	6	2000			13.24			
23	6,12	96	3655	35.19					
Długość zrazu				35.19	1249.31	652.78			
Długość zrazu				0.23	1.34	2.96			
Masa zrazu				6.0	28.6	27.03			
Masa zrazu				6.0	28.6	27.03			
Masa zrazu				6.0	28.6	27.03			

Ilości materiałów dla przyczółka nr 1:

Beton: B30 V = 38.5 m3

Stal zbroj: Bst500S G= 4608 kg

UWAGA:

1. Wykonanie przebiegu – stosowne
 2. Pręty o długościach większych niż handledo
bieżnicy na zakład wg PN-91/-S/-10042.
 3. Promień odkształcenia – normowe wg PN-91/-S/-10042.
 4. Osiadanie – 5 cm
 5. Na wysokość do 1m od fundamentu pręty poziom
zostają do rozstawu 100mm
 6. Górna część słupki złączeniowej betonowca po
osiedzeniu urządza się gzymsem
 7. Przed betonowaniem osadzić zbrojenie ciosów
 8. Przed betonowaniem osadzić rurę osłonową
- przebiegi kolektorów przez słupkę zabezpiecz

[illegible]