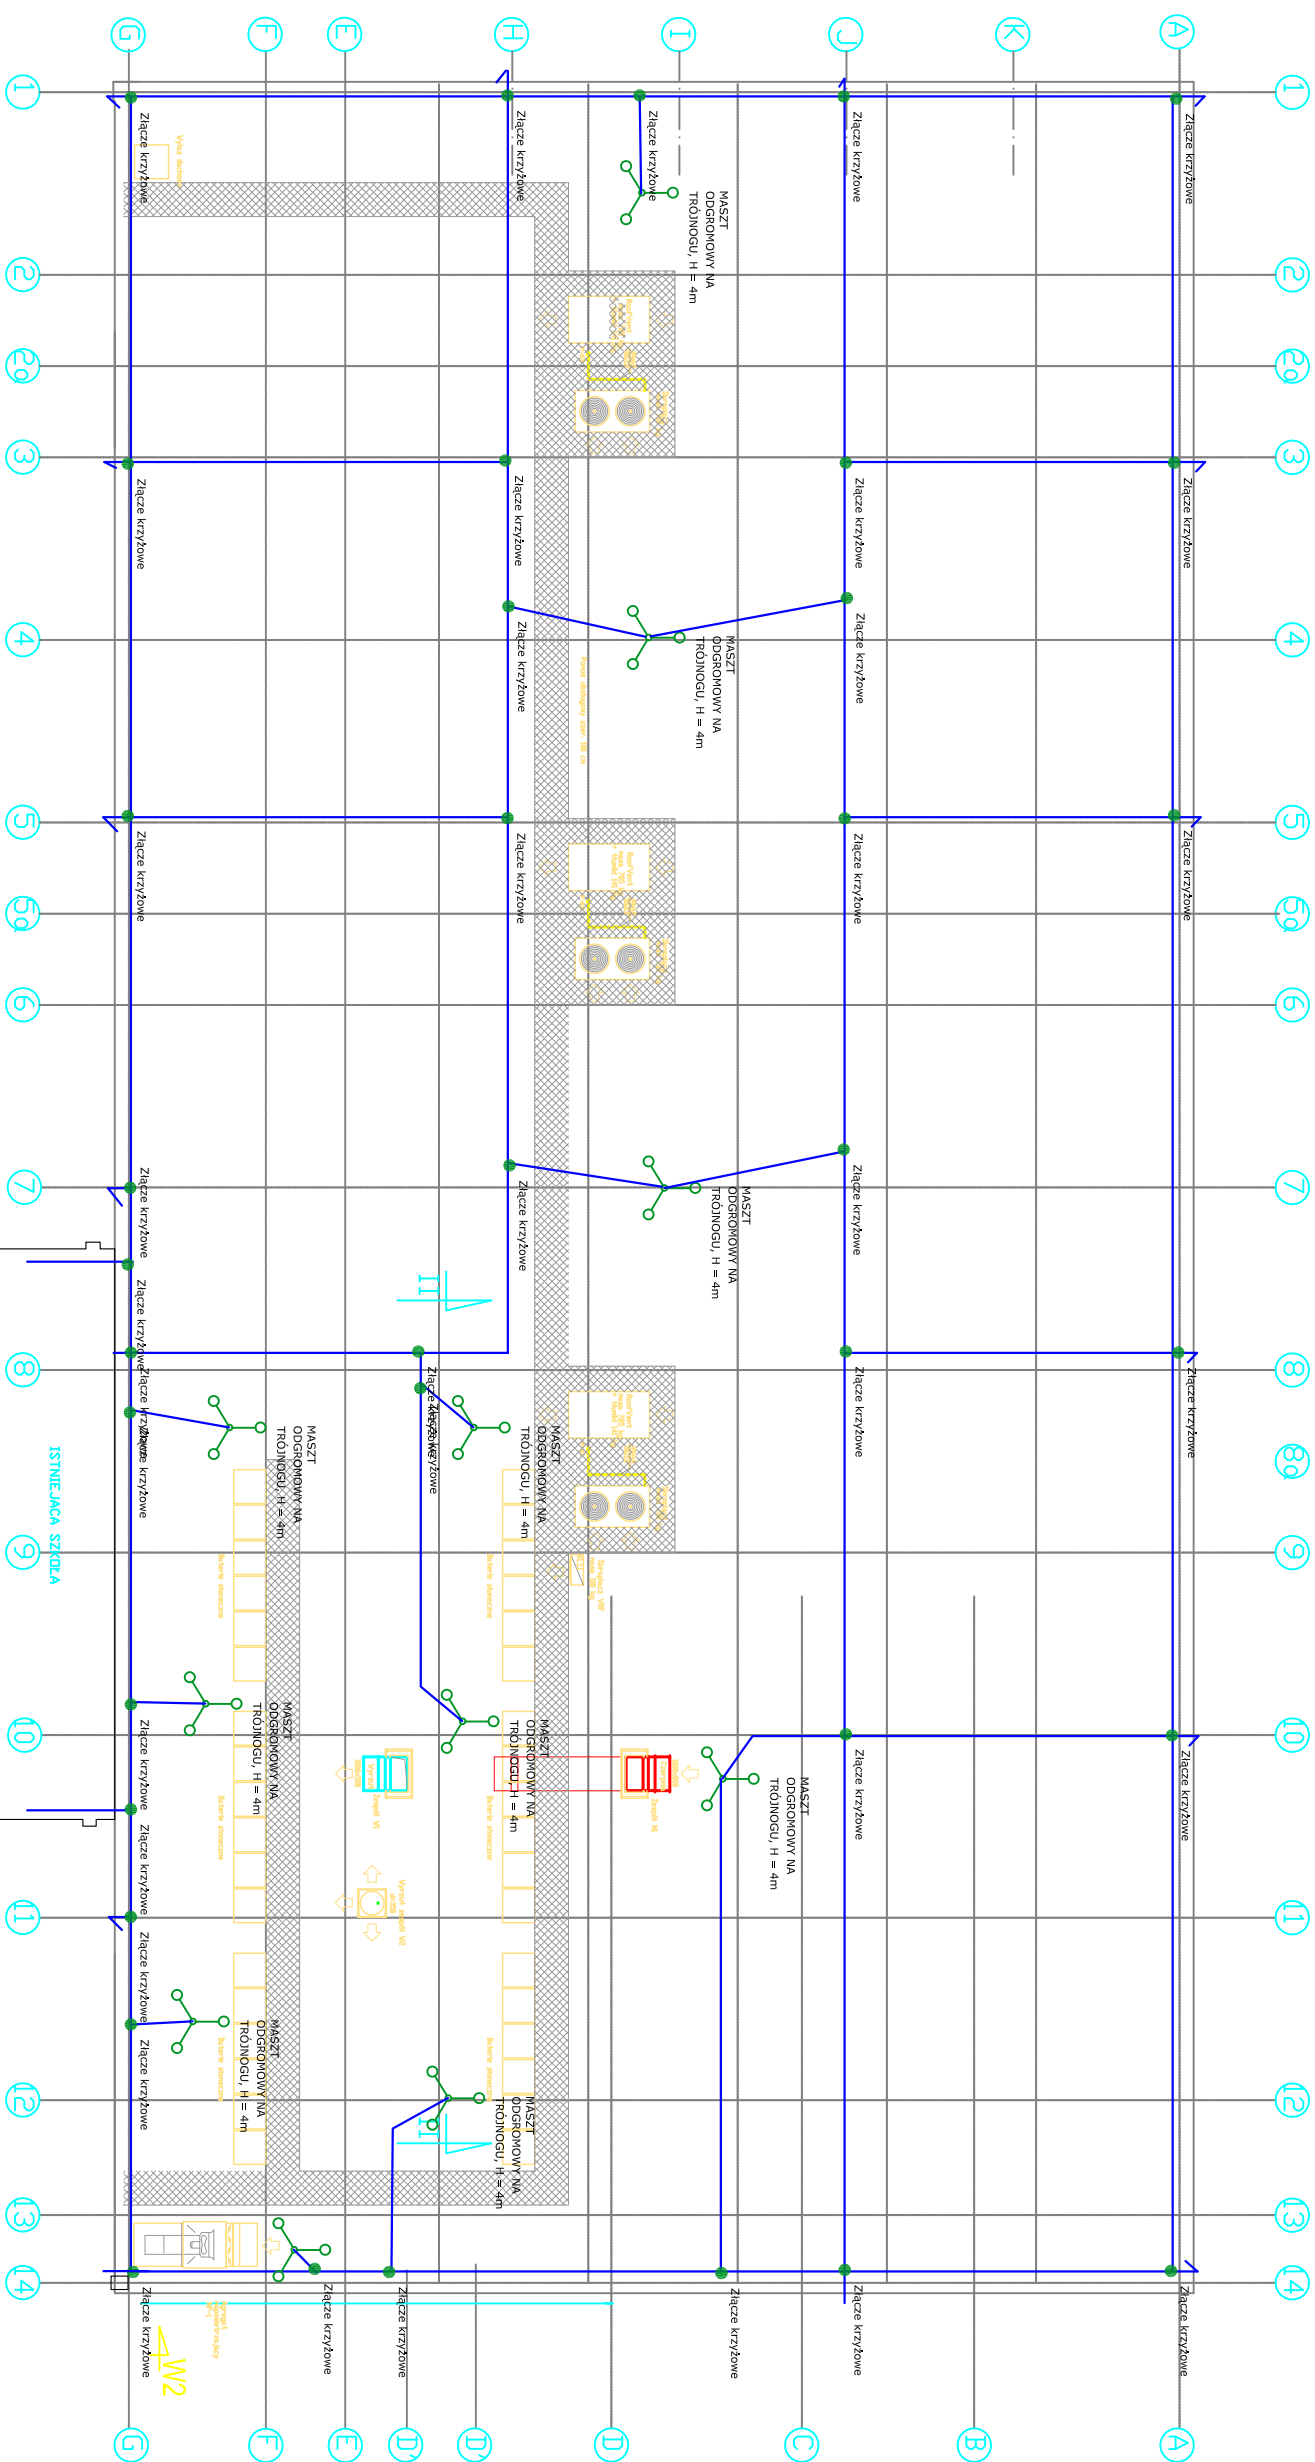


Uwagi:

1. Jako uzioł instalacji odgrzewowej należy wykorzystać naturalny uzioł fundamentowy. W tym celu pod fundamentami stupów należy, używając belki 30×4 mm, położyć i połączniami nierozłącznymi z konstrukcjami stalowymi żelazogłow i z belką żyrofonową, podłogi.
2. Na dachu należy wykonać wszystkie zwoły neutralne, a dla uzyskania wymaganej siłki zwołów wodzie na kochach betonowych zwoły sztućce z ruru FeZn ϕ 8mm. Do instalacji przyłącze ryny, konstrukcje metalowe zamieszalowane na stałe stosując typowy osprzęt instalacji odgrzewowej (wymagane certyfikaty)
3. Dla ochrony kanału wyrzutni wentylatorowej oraz baterii słonecznych należy zamontować naszyt odgrzewany na trójkątu, $n = 4$ mm
4. Instalację odgrzewową projektowaną należy przyłączyć do instalacji odgrzewowej istniejącego budynku (zwoły i uzioły)
5. Jako przewody odporowadzące należy wykorzystać zrojenia stupów żelbetonowych. Do uziołu fundamentowego przyłączyć instalację uziołu fundamentowego i główny żaki uzienający obiekt (rozdziałna główna pomieszczenia techniczne).

[illegible]